



EVPÚ[®]



CERTIFIKÁT č. 00065/101/1/2019

z 23. augusta 2019

Certifikačný orgán EVPÚ a.s. potvrdzuje zhodu výrobkov s požiadavkami uvedenými v nižšie uvedených normách.

Výrobok: **Sieťový napájač**

Typ: **4 FP 672 62, 4 FP 672 63**

Technické údaje: **230V~, 50Hz, 170mA/trieda II**

Klient: **TESLA STROPKOV, akciová spoločnosť,
Hviezdoslavova 37/46, 091 12 Stropkov, Slovenská republika**

IČO: **00474339**


Výrobca: **TESLA STROPKOV, akciová spoločnosť,
Hviezdoslavova 37/46, 091 12 Stropkov, Slovenská republika**

Normy: **STN EN 60065: 2015,
STN EN 61000-6-1: 2007,
STN EN 61000-6-3: 2007 + A1: 2011,
STN EN 61000-3-2: 2015,
STN EN 61000-3-3: 2014**

Výsledky skúšok uvedených výrobkov sú zosumarizované v Záverečnom protokole o hodnotení č. **0-0278/19/C** zo dňa **23.8.2019**.

Použité normy sú harmonizované so smernicami Európskeho parlamentu a Rady 2014/35/EU transponovanej do Nariadenia vlády SR 148/2016 Z. z. a 2014/30/EU transponovanej do Nariadenia vlády SR 127/2016 Z. z.

Platnosť certifikátu
je obmedzená na obdobie
od : **23.8.2019**
do : **20.12.2020**

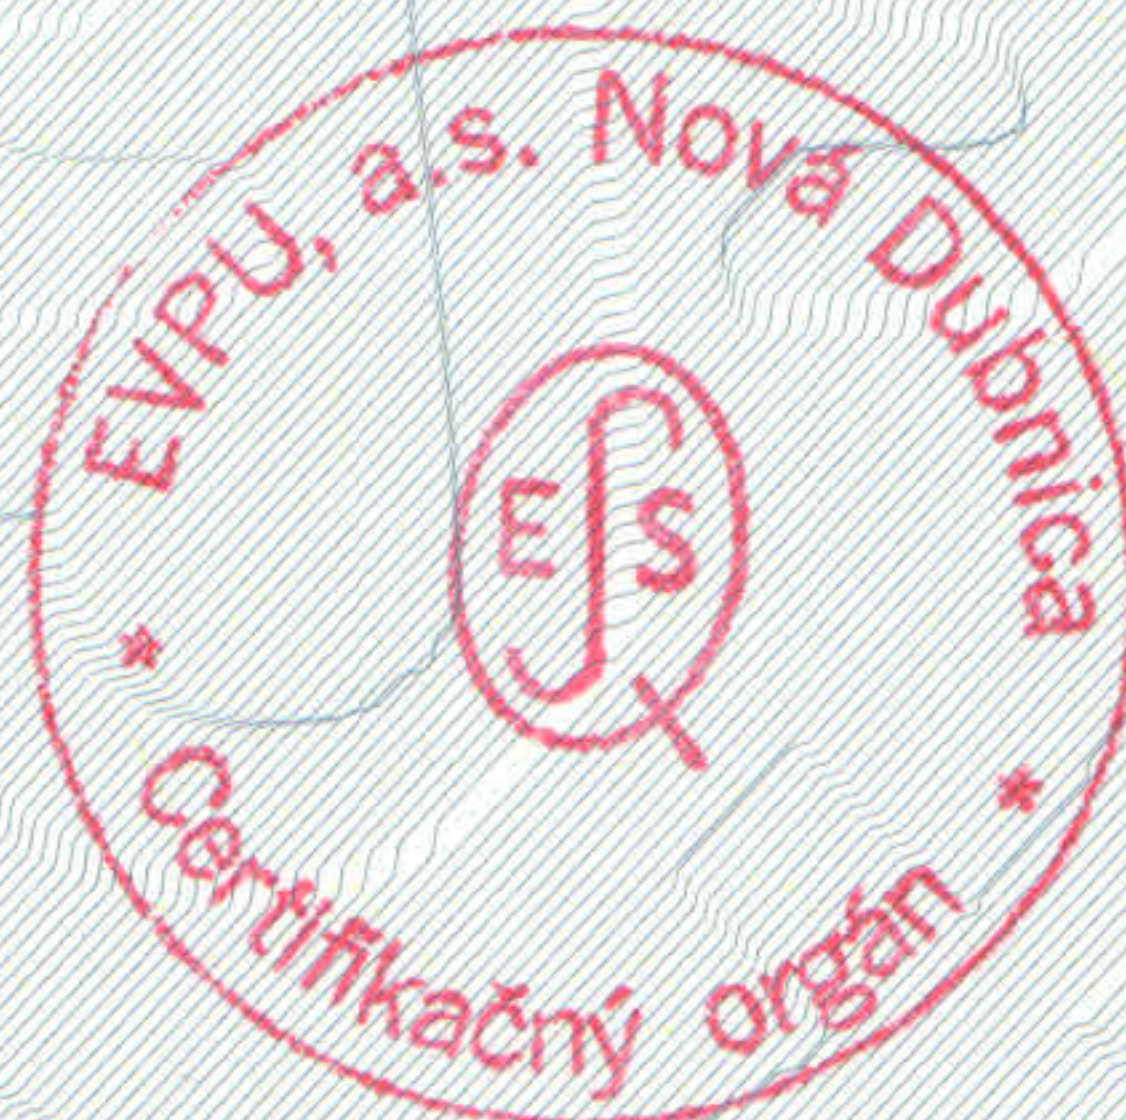

Ing. Marek H u d á k, PhD.

Akékoľvek významné zmeny v zhotovení alebo konštrukcii výrobku alebo dodatky k hore uvedeným technickým predpisom môžu viesť k neplatnosti certifikátu. Zodpovednosť za výrobok zostáva na výrobcovi alebo jeho splnomocnenom zástupcovi.

052947

EVPÚ a.s., Trenčianska 19, 018 51 Nová Dubnica, Slovenská republika, www.evpu.sk

Strana 1 / 1 F COCV 7.7.9 Rev.1